


OZNACZENIA:

- - PRZEWÓD ZASILAJĄCY INSTALACJI CT
(50% GLIKOL PROPYLENOWY 70°C)
- - PRZEWÓD POWROTNY INSTALACJI CT
(50% GLIKOL PROPYLENOWY 50°C)
- . - . - . - PRZEWÓD ZASILAJĄCY INSTALACJI CT
(WODA 80°C)
- . - . - . - PRZEWÓD POWROTNY INSTALACJI CT
(WODA 60°C)

CENTRALA NW2
v = 0,97 m³/h
Q = 20,2 kW
(70/50°C)

CENTRALA NW1
v = 1,04 m³/h
Q = 21,5 kW
(70/50°C)

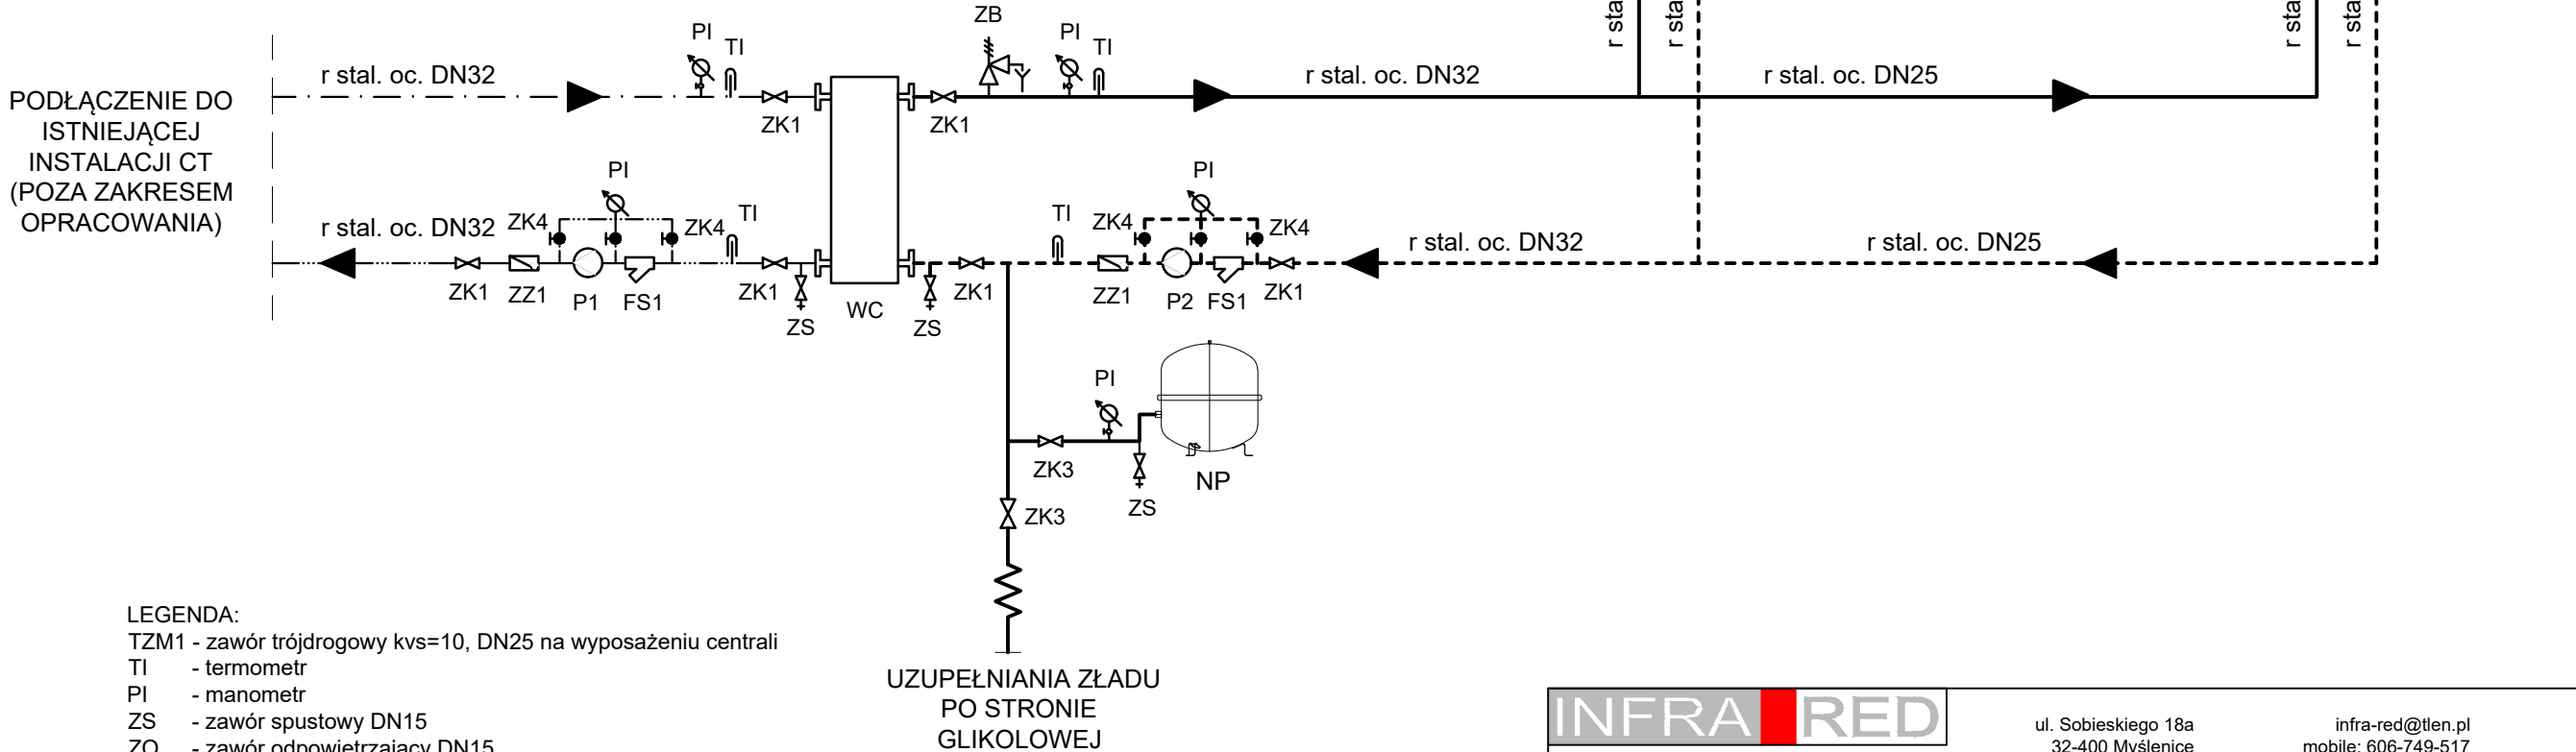

LEGENDA:

- TZM1 - zawór trójdrogowy kvs=10, DN25 na wyposażeniu centrali
TI - termometr
PI - manometr
ZS - zawór spustowy DN15
ZO - zawór odpowietrzający DN15
ZK1 - zawór odcinający DN32
ZK2 - zawór odcinający DN25
ZK3 - zawór odcinający DN20
ZK4 - zawór odcinający DN15
FS1 - filtr siatkowy DN32
ZZ1 - zawór zwrotny DN32
ZR1 - zawór regulacyjny kvs=7,54 m³/h, DN25
WC - płytowy wymiennik ciepła
P1 - pompa obiegowa V= 1,84 m³/h, H= 1,6 mH2O
P2 - pompa obiegowa V=2,01 m³/h, H= 6,9 mH2O
NP - naczynie przeponowe poj. 12l
ZB - zawór bezpieczeństwa 1/2"

INFRA RED		ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myślenice		infra-red@tlen.pl mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl	infra-red@o2.pl mobile: 662-260-854 tel./fax 12-2721917
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy	ADRES INWESTYCJI dz. nr 715/4 obr. 0001 ŁAPY jednostka: 200206_4 m. ŁAPY	TEMAT PROJEKTU BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁADOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY SP ZOZ W ŁAPACH.			
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Żak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. MAP/0238/POOS/09		ZAKRES: BUDYNEK SOR		BRANŻA: Sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Grzegorz Szlęk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. SLK/2640/POOS/09		PODPIS		SKALA 1:100	
PODPIS		PODPIS		DATA 2018.02.02	
PODPIS		PODPIS		NR RYSUNKU CT3	
PODPIS		PODPIS		NR REWIZJI (R0)	
PODPIS		PODPIS		SYGNATURA RYSUNKU IR_080-17_PW_S	