


UWAGA: - Za poziom +/- 0,00 przyjęto poziom parteru.
- Z uwagi na różne wymiary przedstawione wymiary mogą mieć charakter przybliżony, przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wymiary w naturze.
- Ze względu na brak dostępu do niektórych elementów ukrytych (instalacje techniczne i technologiczne), na etapie realizacji należy sprawdzić/ skorygować ich charakterystykę budowlaną oraz usytuowanie.
- Szczegółowe informacje odnośnie instalacji technicznych w poszczególnych projektach branżowych.
- Dokładne ustalenia włączeń do pionów kanałów wentylacyjnych na etapie nadzoru autorskiego.
- Projekt przewiduje wydzielenie pożarowe obu sztybów dźwigowych oraz klatek schodowych.
- Drzwi do wnęki elektr. Dw9 - lokalizacja zgodnie z projektem branży elektrycznej.
- Powierzchnie pomieszczeń (nieobjętych granicą opracowania dotyczących zmian nieistotnych): nr 2.1, nr 2.1A, zmienia się w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego.

--- GRANICE OPRACOWANIA WG ZATWIERDZONEGO PR. BUD.
--- GRANICE OPRACOWANIA OBEJMUJĄCE ZAKRES ZMIAN NIEISTOTNYCH WOBEC ZATWIERDZONEGO PR. BUD. (PRZEBUDOWA I MONTAŻ NOWEGO DZYGU DZIGOWEGO)

Oznaczenia:



jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna



jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna





przewody freonowe izolowane



dz18 Pexc-odprowadzenie skroplin popmowe

Schemat instalacji klimatyzacji systemu VRF

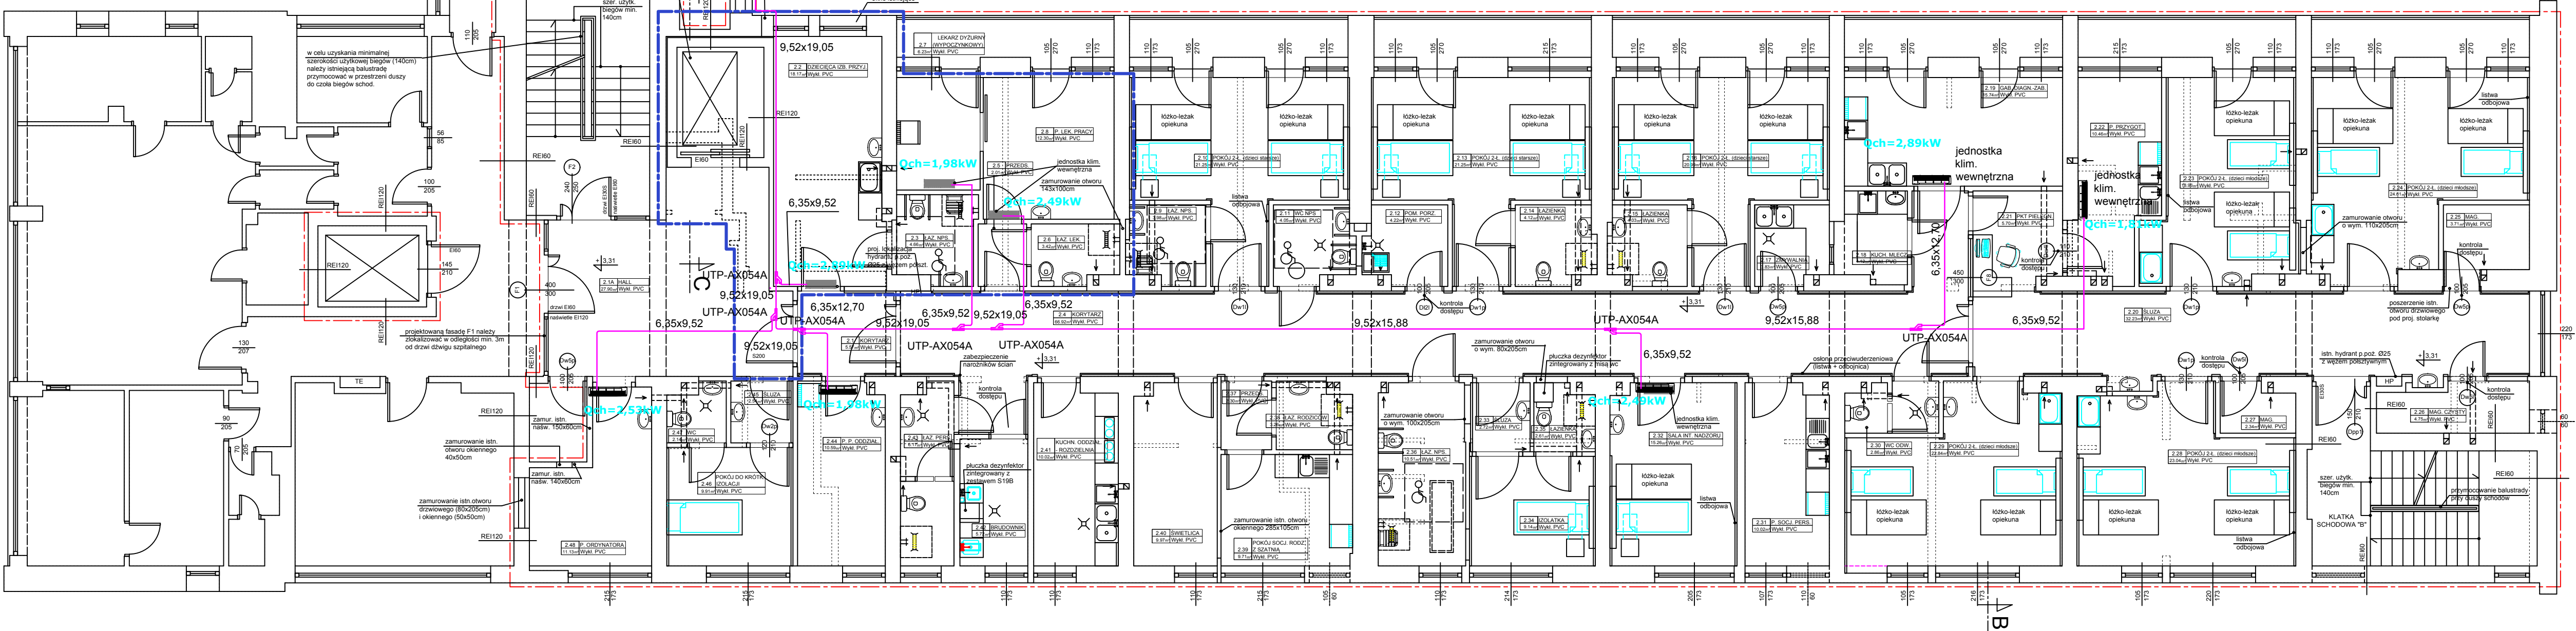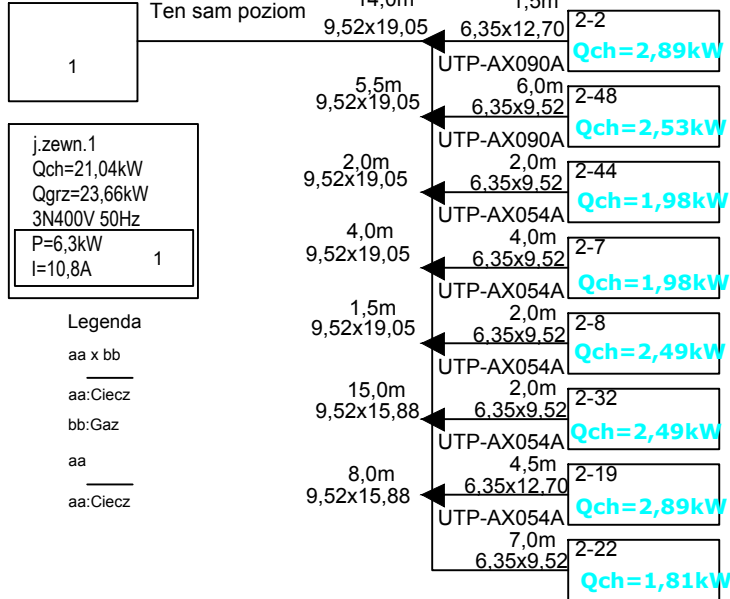

PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o.

02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47

NR RYS.

Sk.1

TEMAT

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SZYBU DZIGOWEGO
W RAMACH REMONTU I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO
ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO Z IZBĄ PRZYJĘĆ

FAZA

PROJ. BUD.

ADRES

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
18-100 ŁAPY. UL. JANUSZA KORCZAKA 23. DZ. EWID. NR 715/5
JEDN. EWID. NR 200206_4 ŁAPY, OBR. EWID. NR 0001 ŁAPY

BRANŻA

SANIT.

RYSUNEK

PRZESKÓJ POZIOMY 1 PIĘTRA - RYS. ZAMIENNY
ODDZIAŁ DZIECIĘCY Z IZBĄ PRZYJĘĆ
INSTALACJA KLIMATYZACJI

SKALA

1:100

PROJEKTANT

mgr inż. Danuta Piszczatowska
upr. nr: SUW-75/90

DATA

30 września 2020r.

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Edyta Łysenko
upr. nr: PDL/0053/POOS/09

DATA

30 września 2020r.

PODPIS